

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称：火炬开发区环卫中心项目

项目编号：2206-442000-04-01-744122

建设地点：中山市火炬开发区逸华路

验收单位：中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心

2025年9月27日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	火炬开发区环卫中心项目	行业类别	房建工程
主管部门 (或主要投资方)	中山火炬高技术产业开发区城市建设 服务中心	项目 性质	新建
水土保持方案批复机 关 、文号及时间	中山市水务局 中水火炬复字（2024）11号文予以批复，2024年4月		
水土保持方案变更批 复 机关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批 复 机关、文号及时间	广东舍卫工程技术咨询有限公司 证书编号4420002402270013-TX-002, 2024年3月16日		
项目建设起止时间	2024年4月~2025年9月		
水土保持方案编制单位	中科华创国际工程设计顾问集团有限公司		
水土保持初步设计单 位	北京市市政工程设计研究总院有限公司		
水土保持施工单位	深圳三图建设集团有限公司		
水土保持监理单位	中山市建投监理咨询有限公司		

实施了排水工程、植被恢复等措施。实际完成：（1）工程措施：主体已有：雨水管网460m，挡土墙98m，方案新增：表土剥离、表土回填0.08万m³地面绿化0.22hm²；临时排水沟402m，砖砌沉沙池1座，彩条布苫盖6000m²；（2）植物措施：全面整地及撒播草籽绿化0.10hm²，临时排水沟128m，砖砌沉沙池1座；（3）临时措施：袋装土拦挡160m，临时排水沟152m，砖砌沉沙池1座，彩条布苫盖1500m²。

（五）验收报告编制情况和主要结论

受我公司委托，中科华创国际工程设计顾问集团有限公司承担该工程水土保持设施验收工作，验收主要结论为：建设单位依法编制了水土保持方案，组织开展了水土保持监理工作，实施了水土保持措施，完成了水土流失防治任务，建成的水土保持措施布局合理，完成了6个单位工程、14个分部工程、40个单元工程水土保持设施质量评定全部合格。

本项目水土流失防治指标达到方案批复的防治目标值：水土流失治理度为99.38%，土壤流失控制比为1.0，渣土防护率为100%，林草植被恢复率为98.01%，林草覆盖率为30.57%。水土保持措施实施以后，工程扰动地表范围内的水土流失得到了全面治理。

试运行期间，各项水土保持设施运行正常，管理和维护责任落实，发挥了较好的水土保持功能，达到验收条件。

（六）验收结论

验收组认为：该项目基本完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，已缴纳水土保持补偿费，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）建议

运营单位应进一步加强水土保持设施管护,确保其正常运行和发挥效益。

组长:程丽

日期:2025年9月27日

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	程丽 邱伟真	中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心	工程师	程丽 邱伟真	建设单位 (代建单位)
成	方桂松	中山市水利水电勘测设计咨询有限公司	高工	方桂松	省库水保专家
	王诗刚	中科华创国际工程设计顾问集团有限公司	工程师	王诗刚	编制验收服务单位
员	毕习松	中山市建投监理咨询有限公司	总监	毕习松	监理单位
	邱林	深圳三图建设集团有限公司	项目经理	邱林	施工单位

水土保持补偿费纳税凭证

中国工商银行电子缴税付款凭证

缴税日期: 2024年05月24日

凭证字号: 2024052500055032

纳税人全称及纳税人识别号: 中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心 12442000398047844J
付款人全称: 中山火炬高技术产业开发区城市建设服务中心
付款人账号: 2011021729200140184 征收机关名称: 国家税务总局中山火炬高技术产业开发区税务局
付款人开户行: 中国工商银行股份有限公司中山张家边支行 收款国库(银行)名称: 国家金库中山市火炬开发区支库
小写(合计)金额: 6,364.80元 缴款书交易流水号: 57118936
大写(合计)金额: 陆仟叁佰陆拾肆元捌角 税票号码: 344206240500054427
税(费)种名称: 水土保持补偿费收入 所属日期: 20240418-20240418 实缴金额(单位: 元): 6,364.80



第1次打印
客户回单联

复核:

记账:

打印时间: 2024年06月14日

环时-陆仟叁佰陆拾肆元捌角

验收会议照片




验收现场照片









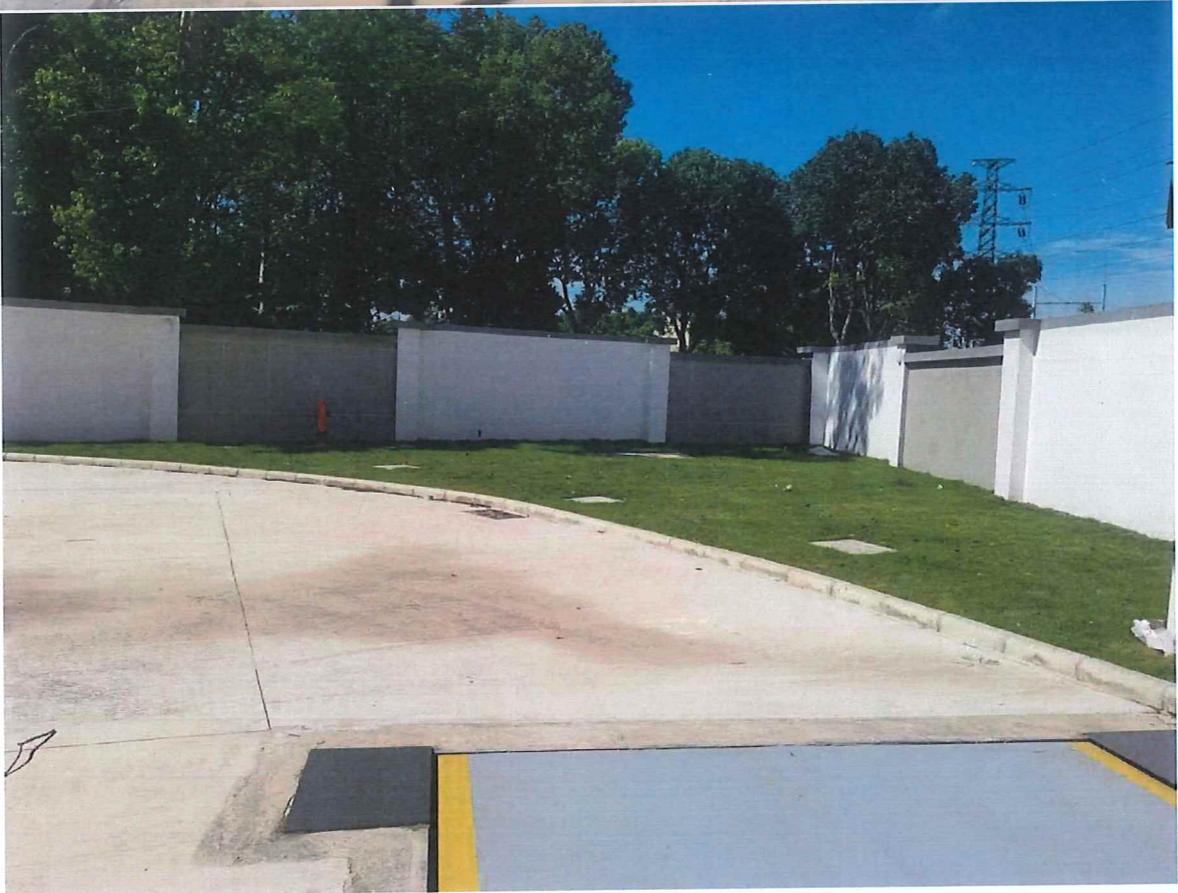

验收现场鸟瞰图

